



現況 2 階平面詳細図 1/50

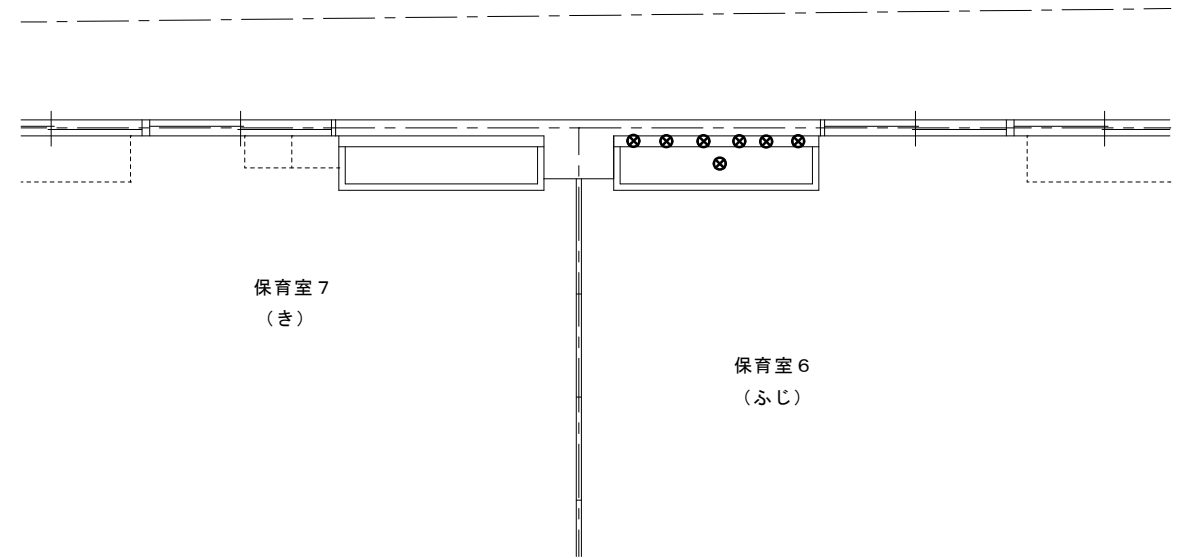

現況 2 階平面詳細図 1/50

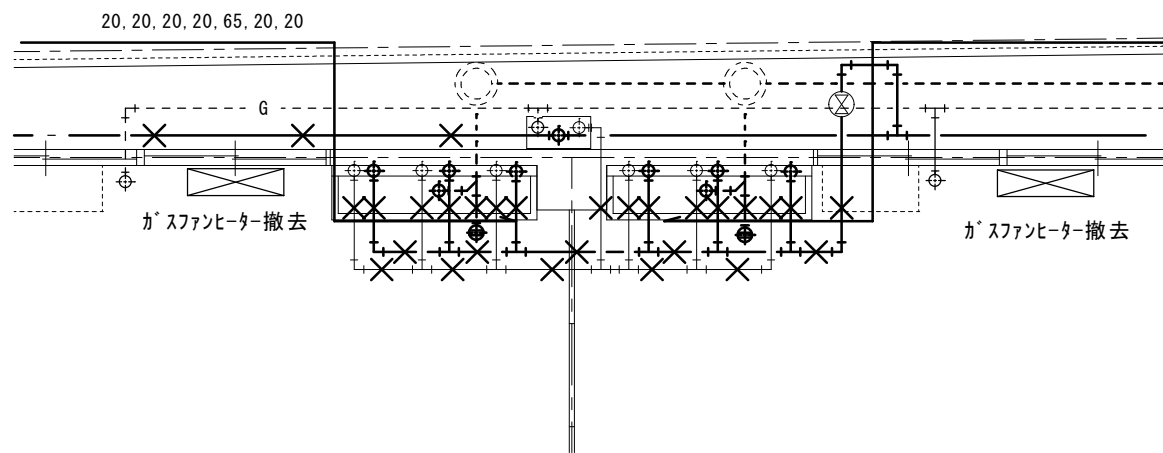

現況 1 階平面詳細図 1/50

撤去器具表

名称	1階	2階
混合水栓撤去	6	3
ガスファンヒーター撤去	2	2

ガスファンヒーター撤去要領

1. ガスファンヒーター本体撤去、場外搬出処分
2. ガス管は床面にて切断、端部処理
3. 排気筒撤去、外部は深形ベントキャップ(100A・SUS製・防虫網・FD・指定色)取付け
室内部は給気用レシスター(100A・风量調節付)取付け